

給水装置工事申請書

令和3年 4月 1日

岡山市水道事業管理者 様

工事場所 岡山市〇区〇〇町〇〇-〇〇

この度、上記場所に給水装置工事を申込みます。なお、工事申込みにあたり、岡山市水道条例及び関連規程を遵守するとともに、第三者から異議の申立てを受けたときは、私方で責任をもって解決いたします。

また、加入負担金及び手数料等については、岡山市水道条例第11条及び第33条の規定に基づくとともに、水道局に対する納付金の支払い、払戻金の請求及び受領その他諸手続きの権限を下記指定給水装置工事事業者に委任します。

〒000-0000

住 所 △△市△区△△町△△-△△

申請者 氏名 △△ △△

本人（代表者）自署又は記名押印

連絡先（TEL） 000-000-0000



指定給水装置工事事業者	指定番号 第 000 号	給水装置工事主任技術者
	住 所 □□市□区□□町□□-□□	氏 名 ◇◇ ◇◇
	名 称 □□工事(株)	交 付 番 号 No. 0000
	代 表 者 名 □□ □□	
	連 絡 先 (TEL) 000-000-0000	

給水装置設置に関する同意

私所有の土地へ給水することを同意します。 私所有の家屋へ給水することを同意します。

土地住所所有者氏名	申請者に同じ	家屋住所所有者氏名	申請者に同じ
-----------	--------	-----------	--------


私所有の給水装置(水道番号) から分岐・撤去することを同意します。 私所有の土地へ給水管を埋設・撤去することを同意します。

分岐線所有者住所氏名	本人（代表者）自署又は記名押印	通過土地所有者住所氏名	
------------	-----------------	-------------	--

局整理番号	1005002	水道番号			
給水栓種	専用栓	工事種別	新設		
給水方式	<input type="checkbox"/> 直圧式 <input type="checkbox"/> 直結増圧式	<input type="checkbox"/> 3階直圧式 <input checked="" type="checkbox"/> 受水槽式			
分岐起工 水管番号	H29-008	管種	DIP-PE	口径	φ150mm
給水栓数	3栓	給水栓高さ	3.5m		
接続口径	50mm	メーター口径	50mm		
分岐可能戸数φ13換算		戸の内 給水戸数		戸	
給水工事受付番号		接続年月日			
受付年月日		接続業者			
許可年月日		開始年月日			
		完工年月日			
		検査合格年月日			
設計審査・検査手数料	収入日付印				
分岐工事監督費	収入日付印				
加入負担金	収入日付印				
工事負担金	収入日付印				
課長	課長代理	課長補佐	係長	係員	担当者


給水装置工事設計書

工事場所	岡山市〇区〇〇町〇〇-〇〇	指定給水装置工事事業者	局整理番号	水道番号
申請者名	△△ △△	□ □ 工 事 (株)	1005002	

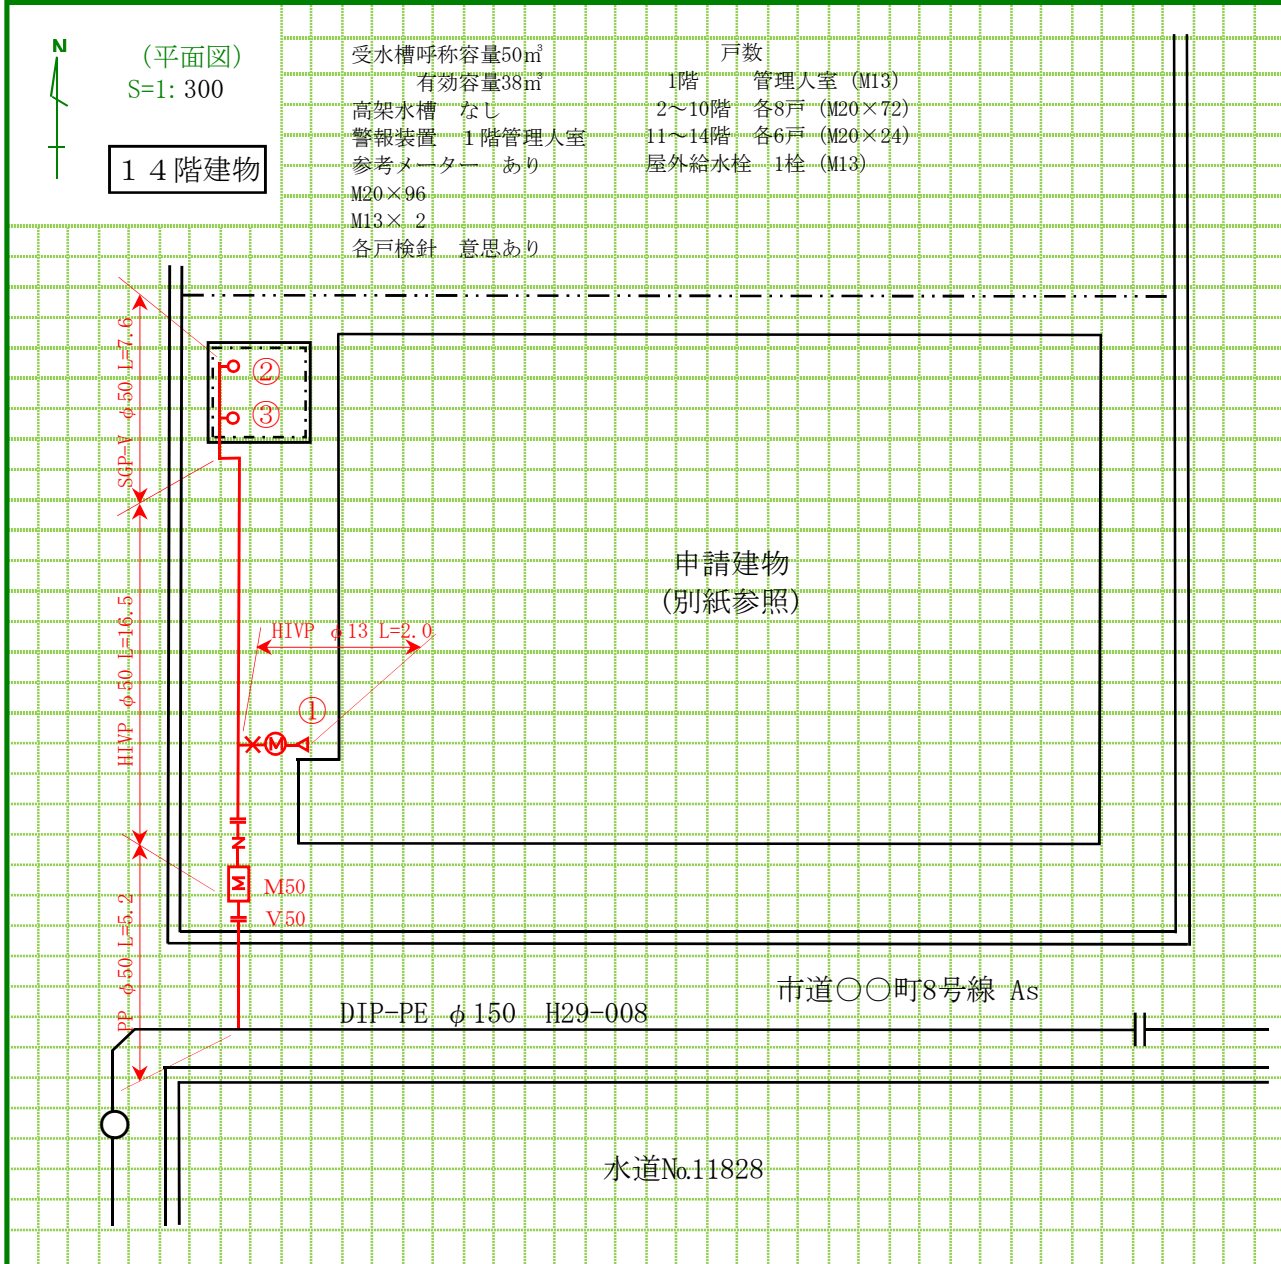

メーター上流側主要材料			メーター下流側主要材料		
材 料 名	口 径	数 量	材 料 名	口 径	数 量
CP用バル付分水栓	150×50	1	合フランジ	50	1
PP	50	5.2	HIバルソケ	50	1
P分止水栓エコソケット	50	1	SGP-V	50	7.6
P90° エルボ	50	2	HIVP	50	16.5
Pインコア	50	1式	逆止弁	50	1
ソフトシール仕切弁	50	1	ゲートバルブ	50	1
仕切弁BOX材	円形1号	1	定水位弁	50	2
Pおねじ付ソケット	50	1	ボールタップ	20	2
合フランジ	50	1	HIVP	13	2
管明示シート		1式	直結伸縮止水栓	13	1
継手材		1式	給水栓	13	1
メーター鉄蓋小窓付	50	1	メーターボックス	13	1
			継手材		1式

メーター位置表示	M~	m	仕切弁(止水栓)位置表示	仕~	m
	~	m		~	m
	~	m		~	m
分岐位置表示	分~	m			
	~	m			
	~	m			

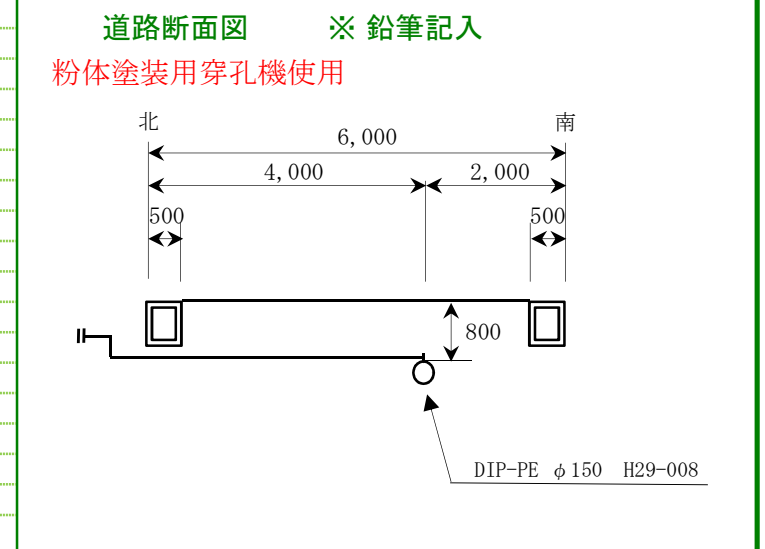

位置図

工事場所	岡山市〇区〇〇町〇〇-〇〇	指定給水装置工事事業者	局整理番号	水道番号
申請者名	△△ △△	□ □ 工事 (株)	1005002	

都市情報図又は住宅地図を使用すること。

