

給 水 装 置 工 事 申 請 書

令和3年 4月 1日

岡山市水道事業管理者 様
工事場所 岡山市〇区〇〇町〇〇－〇〇

この度、上記場所に給水装置工事を申込みます。なお、工事申込みにあたり、岡山市水道条例及び関連規程を遵守するとともに、第三者から異議の申立てを受けたときは、私方で責任をもって解決いたします。
また、加入負担金及び手数料等については、岡山市水道条例第11条及び第33条の規定に基づくとともに、水道局に対する納付金の支払い、払戻金の請求及び受領その他諸手続きの権限を下記指定給水装置工事事業者に委任します。

〒000－0000

住 所 △△市△区△△町△△－△△

申請者 フリガナ 〇〇〇 〇〇〇
氏 名 △△ △△

連絡先 (TEL) 本人 (代表者) 自署又は記名押印
000－000－0000

指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者	指 定 番 号	第 000 号	給 水 装 置 工 事 主 任 技 術 者
	住 所	〇〇市〇区〇〇町〇〇－〇〇	氏 名
	名 称	〇〇工事㈱	交 付 番 号
	代 表 者 名	〇〇 〇〇	N o . 0000
連絡先 (TEL)		000－000－0000	

給 水 装 置 設 置 に 関 す る 同 意
私所有の土地へ給水することを同意します。私所有の家屋へ給水することを同意します。

土 地 住 所	家 屋 住 所
所有者 氏 名	所有者 氏 名
申請者に同じ	

私所有の給水装置(水道番号) から分岐 ・撤去することを同意します。私所有の土地へ給水管を埋設 ・撤去することを同意します。

分 岐 線 住 所	通 過 線 住 所
所有者 氏 名	所有者 氏 名
本人 (代表者) 自署又は記名押印	

局 整 理 番 号	1005003	水 道 番 号			
給 水 栓 種	専 用 栓	工 事 種 別	新 設		
給 水 方 式	☐ 直圧式 ☐ 3階直圧式 ☒ 直結増圧式 ☐ 受水槽式				
分 岐 起 工 号	H 2 9 － 0 0 8	管 種	D I P － P E		
配 水 管 番 号		口 径	φ 1 5 0 mm		
給 水 栓 数	直圧部 1 栓	給 水 栓 高 さ	1 8 m		
接 続 口 径	5 0 mm	メ ー タ ー 口 径	4 0 mm		
分岐可能戸数φ13換算		戸の内 給水戸数 戸			
給水工事受付番号		接 続 年 月 日			
受 付 年 月 日		接 続 業 者			
許 可 年 月 日		開 始 年 月 日			
		完 工 年 月 日			
		検 査 合 格 年 月 日			
設 計 審 査 ・ 検 査 手 数 料		収入日付印			
分 岐 工 事 監 督 費		収入日付印			
()					
() 内は消費税相当額を示す					
加 入 負 担 金		収入日付印			
()					
() 内は消費税相当額を示す					
工 事 負 担 金		収入日付印			
()					
() 内は消費税相当額を示す					
課 長	課長代理	課長補佐	係 長	係 員	担 当 者

給水装置工事設計書

工事場所	岡山市〇区〇〇町〇〇-〇〇
申請者名	△△ △△

指定給水装置工事事業者	□ □ 工 事 (株)
-------------	-------------

局整理番号	1005003
-------	---------

水道番号	
------	--

メーター上流側主要材料

材 料 名	口 径	数 量
CP用バル付分水栓	150×50	1
PP	50	5.2
P分止水栓ユニオンソケット	50	1
P90° エルボ	50	2
Pインコア	50	1式
ソフトシール仕切弁	50	1
仕切弁BOX材	円形1号	1
Pおねじ付ソケット	50	1
合フランジ	50	1
管明示シート		1式
継手材		1式
逆止弁付メーターバイパスユニット	40	1

メーター下流側主要材料


材 料 名	口 径	数 量
合フランジ	50	1
HIバルソケ	50	1
HIVP	40	22.0
SGP-V	40	100.0
XPEP	20	150.0
XPEP	13	750.0
増圧ポンプユニット	40	1
HIVP	13	2.0
給水栓	13	153
給湯器	13	31
直結伸縮止水栓	20	30
直結伸縮止水栓	13	2
メーターボックス	13	1
継手材		1式

メーター位置表示	M ~ m
	~ m
	~ m
分岐位置表示	分 ~ m
	~ m
	~ m

仕切弁(止水栓)位置表示	仕 ~ m
	~ m
	~ m

道路断面図 ※ 鉛筆記入

粉体塗装用穿孔機使用

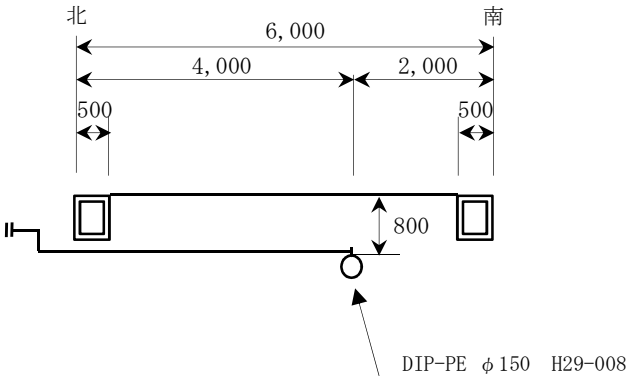

(平面図)
S=1: 300

6階建物

メーターバイパスユニット (株☆☆製造)

増圧装置 (株★★設備)

型式 ○-○○○○○

減圧式逆流防止器

(株***機工)

型式○○○○○○○

警報装置 1階管理入室

設計水圧 0.2MPa

ポンプ自動停止圧 9m

ポンプ自動復帰圧 14m

戸数

1階 管理入室(M13)

2~6階 各6戸(M20×30)戸

屋外給水栓 1栓(M13)

参考メーター あり

M13×2 M20×30

各戸検針 意思あり

申請建物
(別紙参照)

BPU

M40

V50

DIP-PE φ150 H29-008

市道〇〇町8号線 As

水道No.11828

位置図

工事場所	岡山市〇区〇〇町〇〇-〇〇	指定給水装置工事事業者	局整理番号	水道番号
申請者名	△△ △△	□ □ 工 事 (株)	1005003	

都市情報図又は住宅地図を使用すること。

